

Evenemangstält 10 – 20 m

Innehavare

Gladan AB

Gasverksgatan 5, 261 35 Landskrona

Tillverkare/Leverantör

Tältduk: Verseidag-Indutex GmbH, Tyskland
Tält: Eschenbach Zeltbau GmbH, Tyskland

Beskrivning

Enligt sidorna 2-4 i detta godkännandebevis.

Kravs specifikation

MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps) föreskrifter om besiktning av samlingstält, SRVFS 1995:1, (Samlingstält – Besiktning – Krav och rutiner – SP-BES 4064).

Underlag

Klassificeringsrapport FLT KE 3451513 från Fire Lab, Tyskland beträffande tältdukens brandtekniska egenskaper, dokumentation i övrigt enligt underlag till RISE nr P110698

Användning

Uthyrning till varierande ändamål.

Märkning

Varje tältduk ska vara märkt med innehavare, tillverkare av duk, dukbeteckning och tillverkningsår, kan också vara märkt med tältets godkännandebevisnummer och RISE-märket för tältbesiktningar enligt nedan.

Giltighetstid

Godkännandebeviset gäller till och med 2026-05-31.

Övrigt

Detta godkännandebevis ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Godkännandebeviset utfärdades ursprungligen 2001-10-10.

Per-Arne Thuresson

Godkännandebevis 62 02 | utgåva 5 | 2021-06-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Tillämpad Mekanik
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
info@ri.se | www.ri.se

2017-10-04



P110698



Årskred. nr. 2002
Kontroll
ISO/IEC 17000:1A3

Beskrivning av Evenemangstält 10 - 20 m

Tält

Form och mått

Rektangulärt med fasta längdsektioner som bärs upp av en ramkonstruktion och som kan byggas ut till valfri längd.

Bredd (m)	10	10	15	20
Sektionslängd (m)	5,0			
Nockhöjd (m) min	4,00	4,62	5,44	6,27
max		5,62	6,44	7,27
Sidohöjd (m) min	2,38	3,00		
max		4,00		
Yta/sektion (m ²)	50	50	75	100

Tältduk

PVC-belagd polyesterväv Duraskin B1015.

Profildimensioner

Aluminium om inte annat anges.

Bredd (m)	10	15	20
Ramverk (mm)	128×70×2,5* 140×100×3,0 I nock och hörn förstärkta med stålprofiler	235×100×3,0 I nock och hörn förstärkta med stålprofiler	235×100×4,0 I nock och hörn förstärkta med stålprofiler
Gavlar stående (mm)	95×95×3	235×100×3,0	235×100×4,0
Nock (mm)	95×95×3		
Åsar (mm)	60×60×3		
Takfot (mm)	95×95×3		
Väggavstyvningar (mm)	Enkelstag 60×60×3*	Stållina ø 10 i kryss	
Takavstyvningar (mm)	Stållina ø 6 i kryss*	Stållina ø 10 i kryss	
Markplattor (mm)	220×250×10	380×300×8	380×300×10
Markförankringar	Stålspett ø 24 mm L = 800 mm per markplatta		
Taklutning	18°		

* Vid sidohöjd 2,38 m

Avstyvningar placeras i minst vart sjätte fack och alltid i ytterfack eller intilliggande fack.

Inredning

Inredning omfattas inte av detta godkännandebevis.

Elanläggningar

Elanläggningar omfattas inte av detta godkännandebevis.

Uppvärmning

Uppvärmning omfattas inte av detta godkännandebevis.

GODKÄNNANDEBEVIS

Utgångar

- Utgångarnas antal och placering ska vara anpassade till den aktuella verksamheten.
- Utgångarna ska vara minst 1,2 m breda och deras totala bredd ska vara minst 1,0 m per 150 personer.
- Utgångarna har snörning med öglor (bonettering) och är lätt öppningsbara, förutsatt att de ej är knutna och endast snörda på maximalt halva övre delen.
- Utgångarna ska vara markerade med belysta eller genomlysta utgångsskyltar enligt direktiv 92/58/EEG. Dessa ska vara kopplade till nödströmsanläggning. Vid användning i dagsljus och tält med vita dukar kan belysningen utelämnas.
- Utgångarna ska hållas fria från belamrande och hindrande föremål.


Villkor för användning

1. Tältet ska stå på ett jämnt underlag med tillfredsställande bärförmåga.
2. Tältet är inte dimensionerat för snölast. Kan snölast uppkomma måste lämpliga åtgärder utredas för det enskilda fallet.
3. Tältduken ska vara så uppspänd att vattensäckar inte kan bildas.
4. Vid högre vindstyrkor måste tältöppningarna hållas stängda.
5. Tältet ska vara monterat enligt denna beskrivning och tillverkarens anvisningar.
6. Kraven på betryggande säkerhet mot brands uppkomst och spridning vad avser verksamhet, inredning, elanläggningar och uppvärmning samt på betryggande utrymnings säkerhet ska vara uppfyllda. Detta innebär bl. a att
 - inredningen ska placeras så att gångvägarna till utgångarna blir minst 1,0 m breda,
 - det fria horisontella avståndet mellan bänkrader ska vara minst 0,45 m, (0,40 m ifall bänkarna är placerade på konsoler),
 - antalet sittplatser i bänkrad mellan två gångar får vara maximalt 40, motsvarande i bänkrad mot en gång maximalt 10 (i bänkar kan räknas med 2 platser/bänkmeter),
 - utgångar ska anordnas enligt ovan samt
 - maximalt antal personer anpassas till den aktuella inredningen och verksamheten. Då sittplatser är placerade i rader bör det största personantalet räknas efter ca 1,25 person/m² nettoarea. Finns både stående och sittande bör antal personer inte överstiga ca 1,7 person/m² nettoarea.

Övrigt

Godkännandebeviset gäller för besiktigat tält under förutsättning att villkoren i beviset och myndigheternas föreskrifter i övrigt följs.

Tältskisser

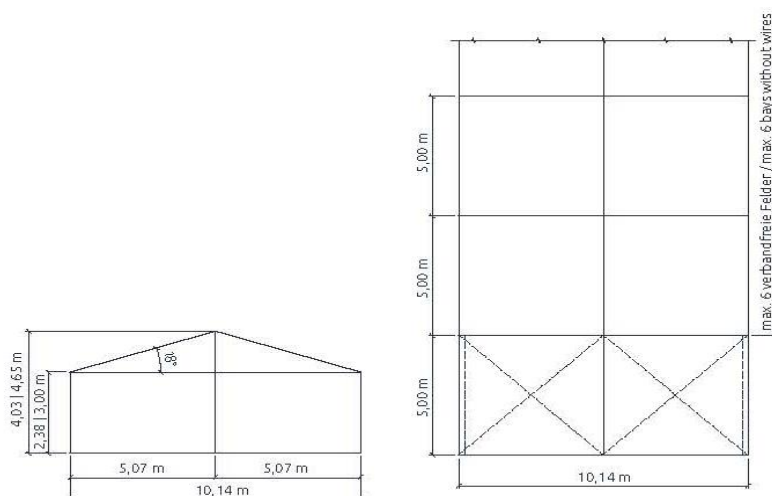

GODKÄNNANDEBEVIS

